

MINUTA DE REUNION

Nº 3

CLIENTE: SC JOHNSON

OBRA: Oficina Edificio Vanguardia, Ciudad Empresarial

FECHA: 06 de junio de 2007

Antecedentes

Asistentes por parte de SCJ

1. Fabia Berri
2. Fabian Vecchione
3. Juan Carlos Turello
4. Pablo Castillo
5. Cristian Santibañez

Asistentes por parte de Hispano

1. Cristian Riquelme

Asistentes por parte de Novatec

1. Matias Eyzaguirre
2. Eladio Barría

Asistentes por parte de Contract


3. Arq. Marisa De Vico
4. Arq. Jorge Vanni

Lugar de reunión: Oficinas SCJ

DESARROLLO DE TEMAS

1. Se revisa minuta anterior (23 de mayo)
2. El presupuesto no considera clima ni cambio de chapa (de cedro a haya) en puertas de madera. Queda pendiente por la constructora.
3. Debe verificarse la potencia de la oficina. Las primeras aproximaciones de Contract indican que los 50 A no alcanzan, por lo que habría que solicitar un aumento de empalme.
4. Contract revisara con Cristian Riquelme la potencia.
5. SCJ debe definir capacidad de UPS
6. Viernes debiera entregar Novatec a Contract el presupuesto completo, incluyendo aire para revisión
7. SCJ solicita que todos los valores de los presupuestos aparezcan en dólares
8. Para el 12 de Junio debiera estar el presupuesto final de la primera etapa de SCJ
9. Novatec entrego impreso el presupuesto a Contract y lo envió vía mail a SCJ
10. SCJ debe crear como proveedor a NOVATEC.
11. Para la fase 2 se cotizara un solo control de acceso en la puerta principal con lector de tarjeta interior y exterior. Habrá un solo botón destrabador en la recepción.
12. SCJ debe definir el número de tarjetas a cotizar, se estiman 73 unidades.
13. No se instalaran cámaras
14. SCJ hace presentación de periscopios. Este esta conformado por un enchufe para computador, 1 monitor, 1 voz y un dato. Además se incluyen dos normales sobre cubierta.
15. Se adjunta fotografía del panel de los muebles para ser aprobado por SCJ, en especial la separación que incluye en la canal.

16.

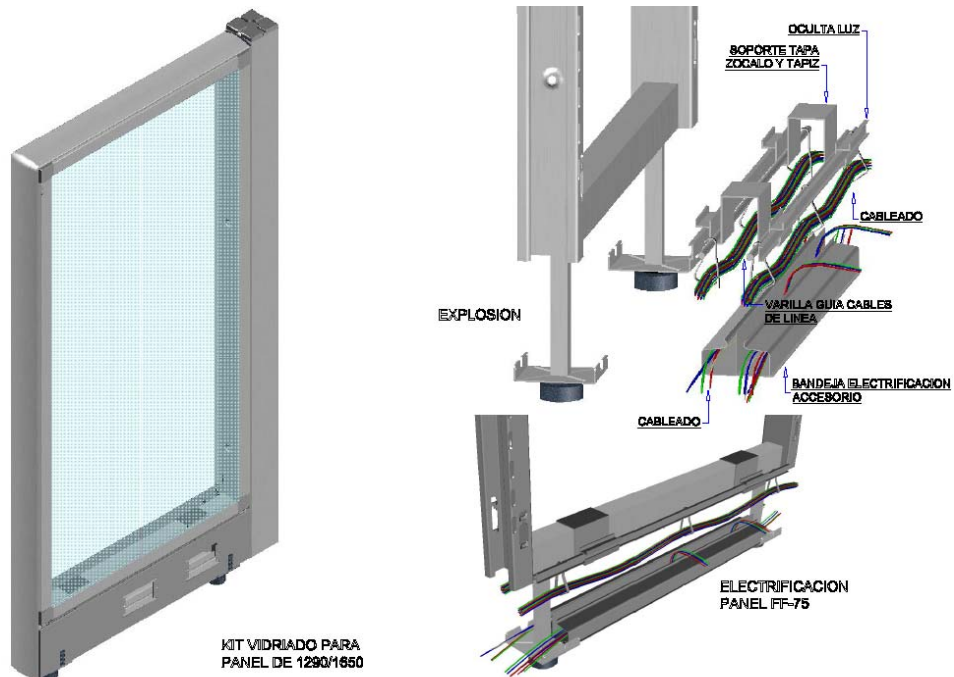

17. No se cotizaran Porta CPU
18. Novatec, deberá retirar del presupuesto de la 1º etapa aquellos ítem que correspondan a la 2º etapa.
19. Cristian Riquelme deberá confirmar que exista un pulsador manual de incendio.
20. SCJ solicita alejar detector de humo del sector de la cocina. (Se verifica en planos que lo que existe en la cocina es un detector de temperatura, que se activa entre 50º y 80º, son calibrables y el detecto de humo se encuentra en el área de comedor) Se solicita confirmar a SCJ si desean retirar el detecto de Tº de la cocina.
21. Se solicita revisar los despiche de los equipos de aire que están saliendo por un mismo punto. Ver la posibilidad de compartir las salidas.
22. Se convoca a una próxima reunión el día miércoles 13 de junio a las 12:00 hrs. de Chile.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.